


Hoe ontstaat er schade aan een elektrische installatie door inductie

Inslag op toren of in open veld

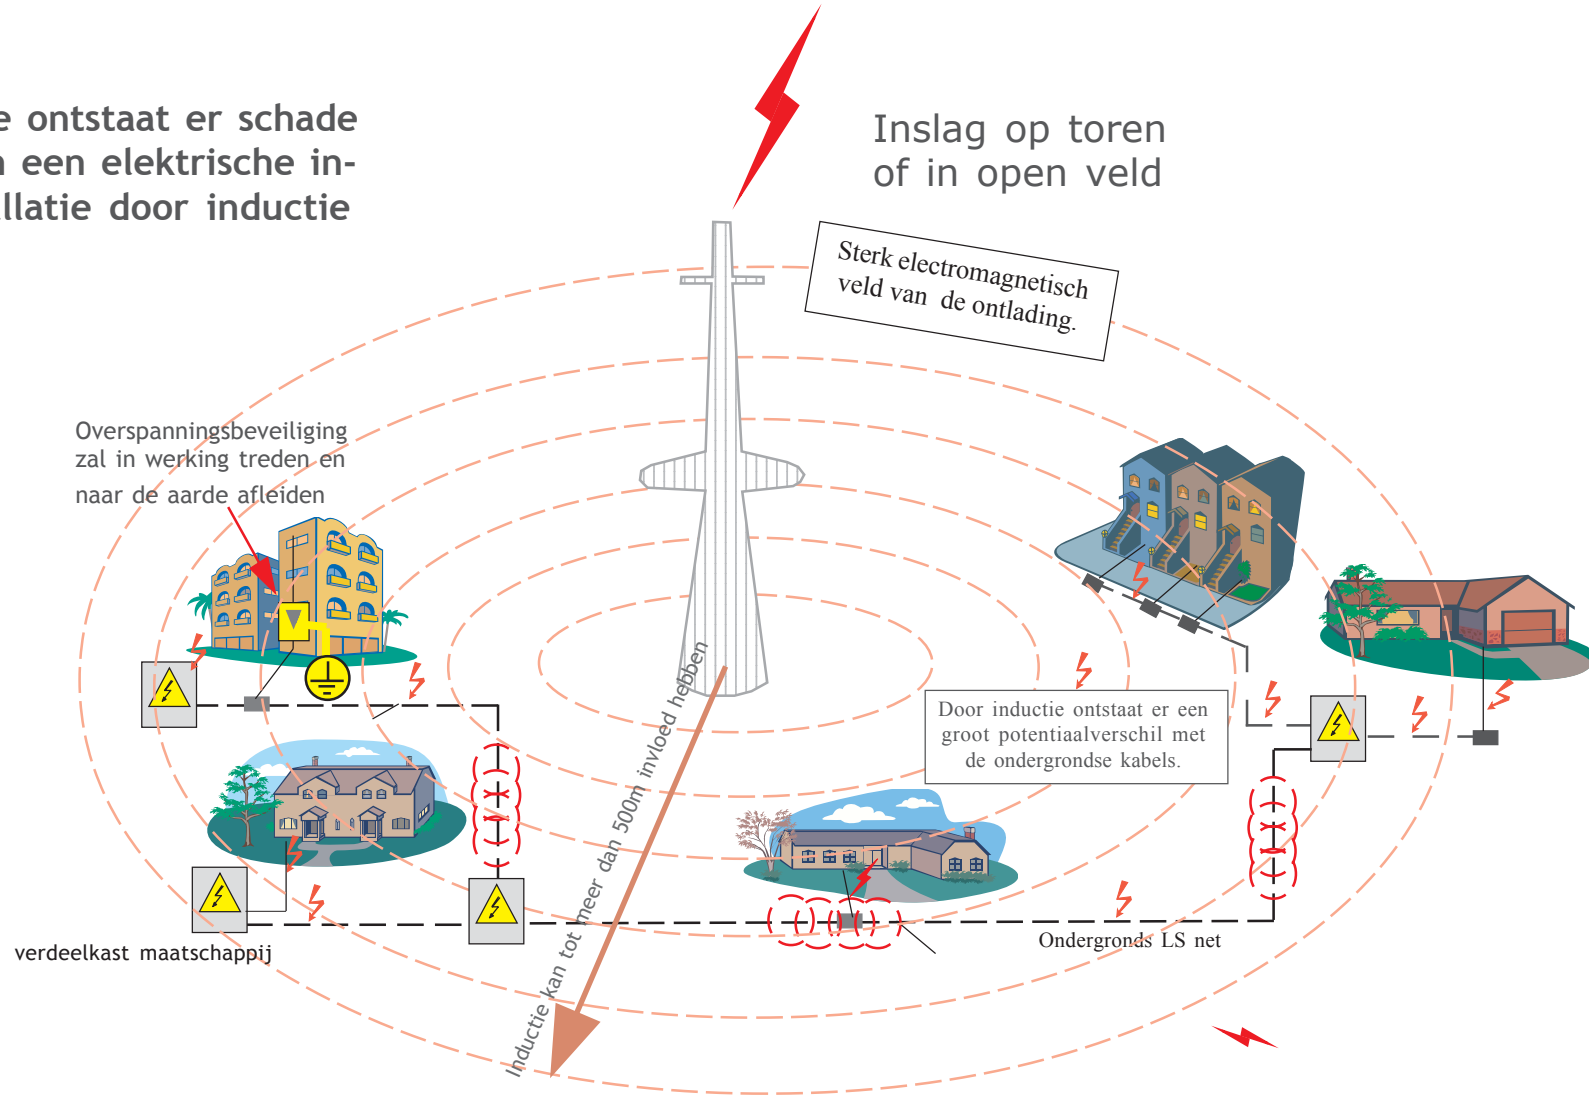

Voorbeeld van een ontlading in open veld (of op hoge mast) waarbij, door het potentiaalverschil, de ondergrondse elektrische kabels een zeer hoge spanning oppikken en grote schade aan de elektrische leidingen en apparaten veroorzaken