


**De melding aan de Minister F.Moerman vraagt toepassing KB 24 maart 2003 - art.271 A.R.E.I.**

Rapport/Melding n°: 0308515 Datum/date: 1 september 03 Gemeld/Mentionné: Minister F.Moerman + F.O.D.  
 Reseau/Net: INTERELECTRA Trichterheideweg 8 3500 Hasselt  
 Luchtnet/Reseau aérien: Luchtnet.  
 Adresse/adres: Kloosterstraat 3 3570 Alken




**Volgens F.O.D. Energie hadden de Netbeheerders tot 1 juli 2003 de tijd om de gevaarlijkste toestanden te saneren.**  
**Volgens het KB van 24 maart 2003 kan de bevoegde Minister de keuring door erkende organismen inroepen.**  
**Wij stellen Minister van Energie - Fientje MOERMAN met deze melding voor haar verantwoordelijkheid**

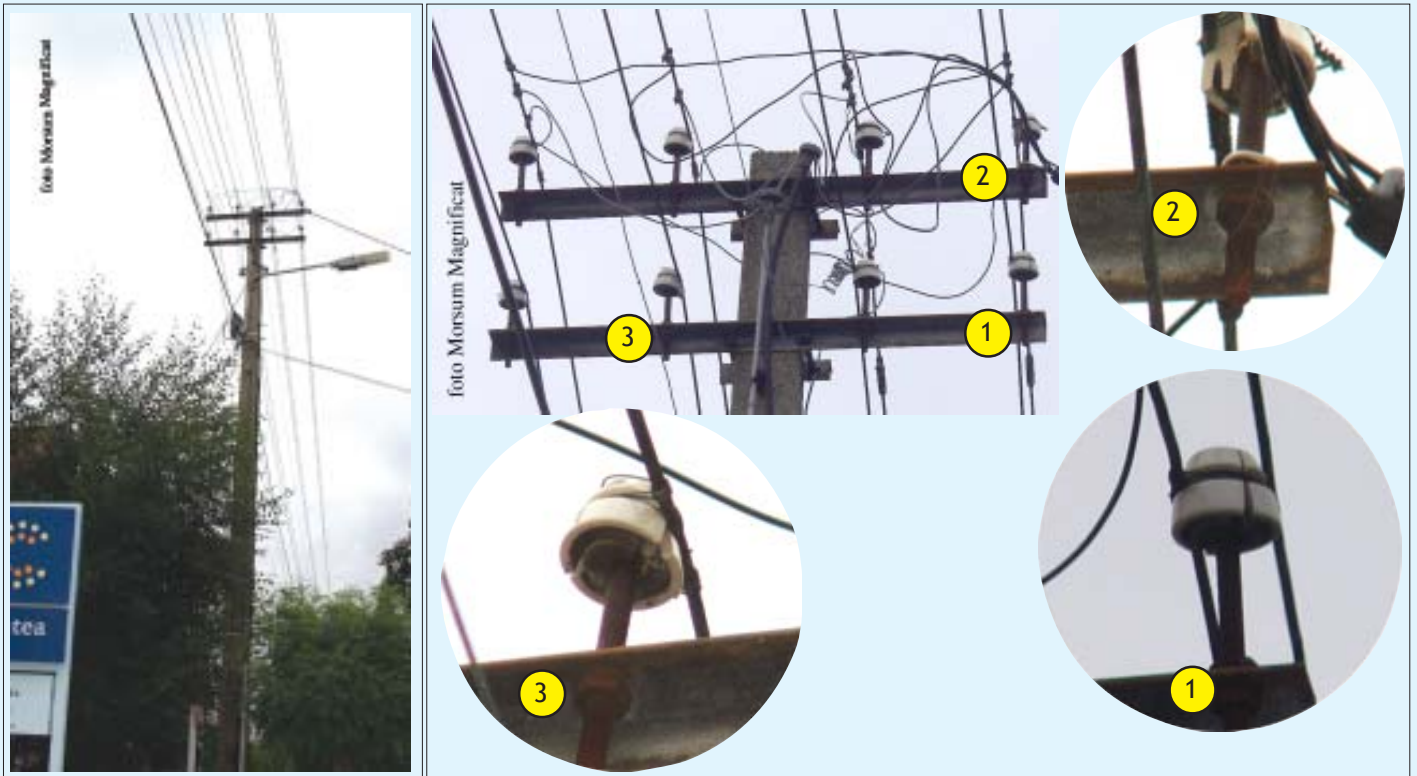

**Defecte isolatoren kunnen grote problemen veroorzaken, het artikel 156 in het A.R.E.I. is ter zake duidelijk.**  
 Gescheurde isolatoren voldoen niet aan art.156 van het A.R.E.I.

Zoals het Geachte Lid opmerkt, voorziet de wetgeving inzake het gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van elektrische installaties inderdaad in de vrijstelling van genoemde formaliteiten voor het laagspanningsnet voor de openbare elektriciteitsdistributie (artikel 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).



Deze vrijstelling betekent geenszins dat bedoelde installaties het geheel van voorschriften die op hen betrekking hebben, niet zouden moeten naleven. De exploitanten moeten derhalve de reglementering inzake de veiligheid van elektrische installaties, met name het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, nauwlettend toepassen.

Antwoord :

De luchtlijnen en de ondergrondse leidin-gen op laagspanning van de openbare elektriciteitsverdelingsnetten zijn uitgesteld, krachtens de artikelen 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van gelijkvormigheidsonderzoek vóór de in gebruikname en van controlebezoek .

Wat de garanties betreft waarover de overheid terzake beschikt, wordt de controle op de toepassing van de reglementering uitgevoerd door het departement van Economische Zaken, binnen het kader van het hoog toezicht waarmee het belast is.

Dit sluit geenszins uit dat de verdeler, op basis van artikel 268 van het Algemeen Reglement op de Electriciteit Installaties, moet zorgen voor het onderhoud van het voornoemde net en de nodige maatregelen moet nemen om de reglementaire voorschriften steeds te doen naleven.

Loi sur les distributions d'énergie électrique(1) 10 mars 1925 (Moniteur 25 avril 1925) . Chapitre VI art.13 (entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines)  
 Wet op de Elektriciteitsvoorziening (1) 10 maart 1928 - <BS 2524 24 april 1925 > Hoofdstuk VI - art.13 (onderhouden van zowel boven-grondse als ondergrondse netten).

A.R.E.I. R.G.I.E

Algemeen Reglement op de Electriche Installaties.  
 Règlement Général sur les Installations Electriques  
 Foto's.

Coformiteit net / Isolatoren. Conformité reseau / Isolateurs.

**art. 156 = Mechanische en diëlektrische eigenschappen isolatoren**

Lijst inbreuken niet limitatief. Liste de non conformités non limitative