


Ondanks het radioactief incident "De Brem" te Oostende staan er nog tientallen dergelijke radioactieve opvangers.

Omstreeks 8 maart 2003 is er van het <punt>dak van het huis waar het kinderopvangcentrum "De Brem" (O.C.M.W. Oostende) is gevestigd een radioactieve bliksemafleider HELITA A CALOTTE tijdens een "briesje" naar beneden gevallen. Deze radioactieve bliksemafleider HELITA A CALOTTE werd door de Franse firma HELITA tussen 1936 en 1950 gecommercialiseerd. Dit betekent dat de toestellen die in België werden geplaatst thans 54 jaar oud kunnen zijn, nooit onderhouden werden en de facto in een zeer slechte toestand verkeren.

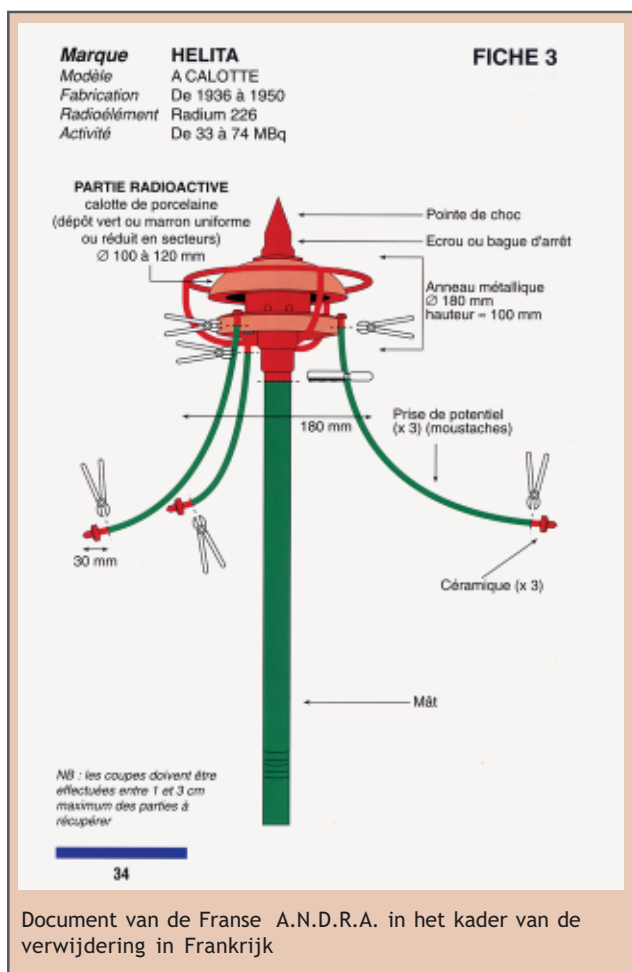

Document van de Franse A.N.D.R.A. in het kader van de verwijdering in Frankrijk

Helita A Calotte een gevaarlijk radioactief tuig.

Deze radioactieve opvanger bestaat uit een porseleinen, dus uiterst breekbare kap (halve bol) van +/- 150mm diameter waarop Radiumzouten (Ra- 226) volgens het Bakprocedé (emailleren) is aangebracht.

Bij een eventuele val versplintert de "Calotte" zich in tientallen (of meer) stukjes radioactief porselein, zoals dat bij De Brem te Oostende gebeurde.

Daar diende Belgoproces het terras (+/- 20m²) te ontsmetten, of er iemand van de personen / kinderen die met Radioactieve stofdeeltjes (Ra- 226) in contact zijn gekomen (de ontsmetting liet immers 3 weken op zich wachten) werd besmet zal men wellicht nooit weten.



foto EVER

O.C.M.W. Arbeider Eddy raapte de radioactieve Helita A Calotte van geen kwaad bewust en onbeschermd op en legde het tuig in het tuinhuis waar het 3 weken onverpakt bleef liggen.

Eddy staat op het gedeelte door Belgoproces schoongemaakt en van Radium 226 ontdaan terras.

In totaal werd er door de Helita A Calotte ruim 22 m² terras en 2m² gras met Radium 226 besmet.

Ook de kinderen van het opvangtehuis speelden 3 weken op het besmet terras.

Nog niet voldoende om al die Helita A Calottes te laten verwijderen.

Behalve de lange lijst met adressen die aan het F.A.N.C. op 6 december 2002 per aangetekend schrijven werd overgemaakt, daarna die lijst nog 8 keer met "updates" aanvulde, werden voor zover bij ons bekend door het F.A.N.C. geen acties ondernomen om op zijn minst de Helita A Calottes te laten verwijderen.

Op 30 september 2003 werd document 03091424/1/2 opge maakt en op 6 oktober 2003 per aangetekend schrijven naar het F.A.N.C. gestuurd.

Het betreft hier 10 stuks Helita A Calotte, dus hetzelfde type toestel als datgene dat bij De Brem naar beneden is gevallen.

8 Maanden later nog maar weinig ondernomen.

Niettegenstaande het incident bij De Brem en niettegenstaande het gekend gevaar, is het F.A.N.C. er niet in geslaagd om (zover ons bekend) toestellen te laten verwijderen, sommigen (zoals wij van Samga vernemen) hebben zelfs nog geen P.V. mogen ontvangen !

Bijlagen:

- 1.Document (BLZ 34) van de Franse ANDRA.
- 2.Document 03091424 (2 blz). met 10 locaties Helita A Calotte.
- 3.Antwoord Parlementaire vraag i.v.m. De Brem Oostende.