

Elektrische installaties : de praktijk

Datum: 11.06.14
Gebouw : Kalvennestraat 18 3120 Tremelo
Verhuurder : OCMW Tremelo / Fedasil
Eigenaar :
Aannemer-s- : nvt
LOI ambtenaar OCMW : Peggy V.
Keuringsorganisme :
Auteur document : Erik Verbeeck



KB 10.03.1981
art.34-35

KB 10.03.1981 AREI
art.117-118-119

KB 10.03.1981 AREI
art.30.7.a.b.

KB 10.03.1981 AREI
art.271

MB 27.07.1981 AREI
art.2

6 Inbreuken

- 1- Blauwe kleur alleen voor nulleider art. 199 AREI
- 2- Vermindering van sectie zonder te beveiligen art. 117
- 3- Vaste aansluiting met soepele VTMB kabel.
- 4- Geen hulzen op aansluiting soepele kabel.
- 5- Verkeerd gebruik lusterklemmen -art. 5 AREI-.
- 6- IP graad art. 30.7.a.b. AREI door bevestiging schroef en sluitring.



Stopcontacten keuken - elektrocutiegevaar art. 34 AREI



Is het OCMW personeel bevoegd om die werken uit te voeren ?

ART 47 AREI : 1. Codificatietabel : " .. om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters « BA » gevolgd door een cijfer gaande van 1 tot 5, zoals in de volgende tabel is aangegeven. De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de werknemers toegekend door de werkgever. De reikwijdte van deze toekenning met betrekking tot de aard van de elektrische installaties of de aard van de werkzaamheden waarvoor deze bekwaamheid geldt, moet bepaald zijn "



² Art. 29. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toekomen. (De ambtenaren van de Administratie der directe belastingen, de ambtenaren van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, de ambtenaren van de Administratie van de bijzondere belastinginspectie en de ambtenaren van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit, kunnen echter de feiten die, naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis brengen van de procureur des Konings.) -W 1999-03-23/30, art. 10, 022; Inwerkingtreding : 06-04-1999-

KB 10.03.1981
art.47

KB 10.03.1981
art.20704.d

KB 10.03.1981
art.34


Niet limitatief

Niet limitatief

Hoofdbord Laagspanning 240 V in één appartement :
Strijdig met het KB van 18 juli 1997 art. 6 6° toegankelijkheid smeltveiligheden.



Opening in hoofdbord art. 37 AREI.

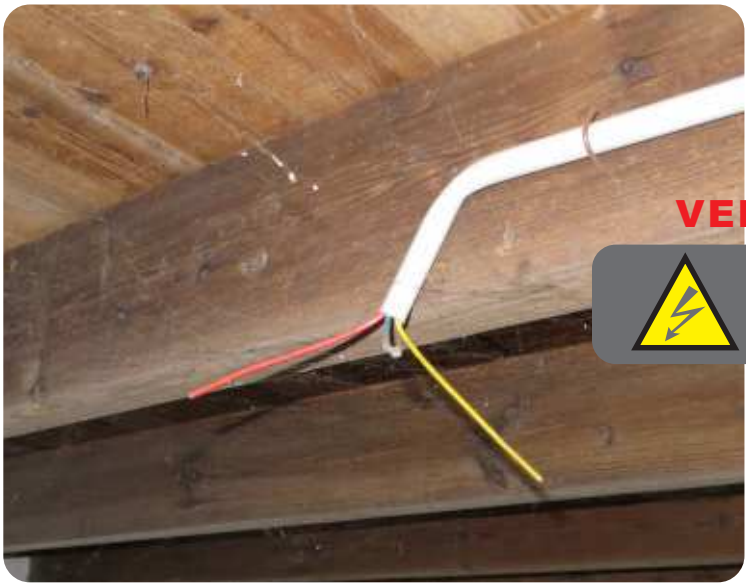

VEILIGHEID



daar -s-preekt
men veel over

Genaakbaarheid
-lichtpunt kelder-
art. 34 AREI.



Kromtestraal
art. 207.04.d AREI.