

BRUSSEL 07 augustus 2014



Meer veiligheid
dankzij Morsum
Magnificat


Challenger Zuidfoor : Elektriciteit een puinhoop



© EVER

eigen
berichtgeving
en ervaring

Sinds 17 juli werden de attracties aan het Zuidstation te Brussel opgesteld en door Sibelga voorzien van spanning. Sibelga steekt pas de stekker in na het voorleggen van een goedkeuringsverslag van een erkend organisme. De elektrische installaties van foorinstallaties moeten elke dertien maanden gekeurd worden. Dat was ook het geval bij de Challenger, een spectaculaire attractie van Italiaanse makelij, maar wel al verschillende jaren oud. Dus geen nieuwe attractie, zoals de gazet schrijft.

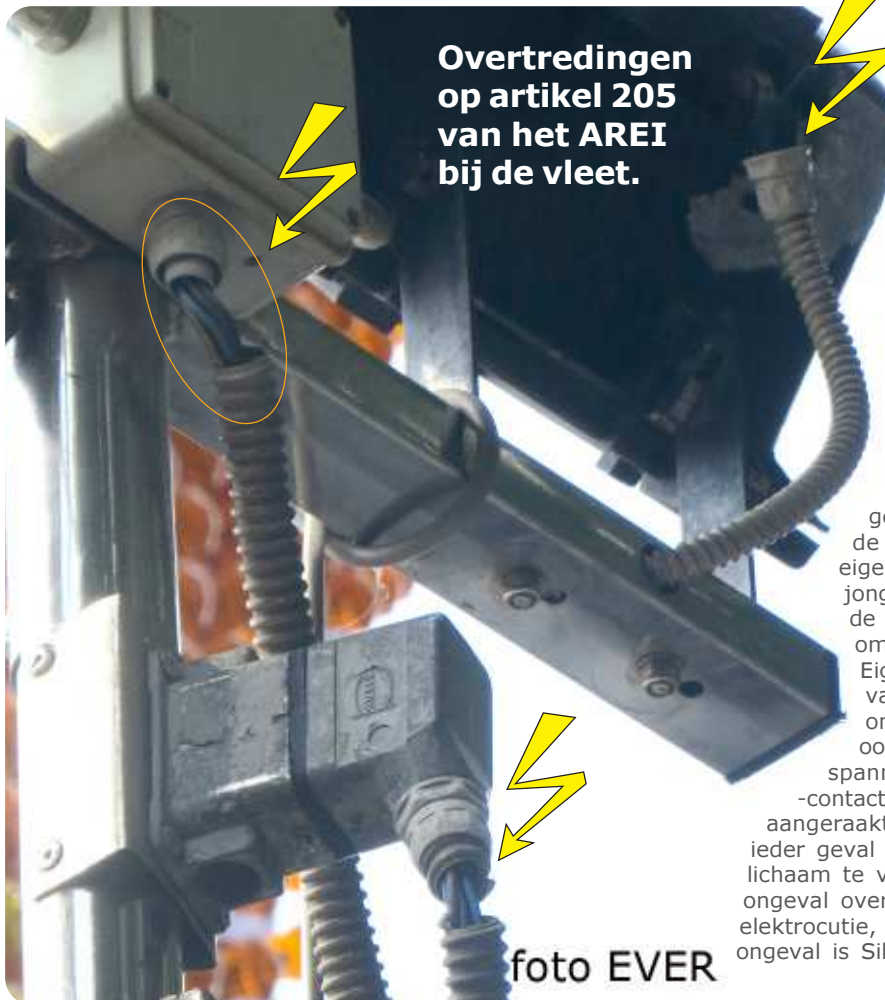

Overtredingen
op artikel 205
van het AREI
bij de vleet.

goedkeuringsverslag van een erkend organisme. De elektrische installaties van foorinstallaties moeten elke dertien maanden gekeurd worden. Dat was ook het geval bij de Challenger, een spectaculaire attractie van Italiaanse makelij, maar wel al verschillende jaren oud. Dus geen nieuwe attractie, zoals de gazet schrijft.

Ongeval.

Zondagavond 3 augustus gebeurde er iets na zes uur aan de attractie Challenger van eigenaar L., een ongeval. Een jongen van zestien heeft zich onder de trap van de installatie begeven om een gevallen jeton op te rapen. Eigenaar L., gaf ons daarover vandaag een zeer vage en ongeloofwaardige uitleg. Hoe dan ook was er bij de attractie onder spanning staand materiaal -contacten, of metaal- dat kon aangeraakt worden. De jongen kreeg in ieder geval een stroomstoot door zijn lichaam te verwerken. Aangezien hij het ongeval overleefde, is er geen sprake van elektrocutie, maar van elektrisering. Na het ongeval is Sibelga door de politie van Elsene

foto EVER

meer p. 2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1 ter plaatse geroepen.

Onrechtstreekse aanraking.

Het moet blijken dat een metalen deel van de Challenger onder spanning stond, dat kan verschillende redenen hebben. Feit is dat, om dat te voorkomen, de artikels 31 en 68 van het AREI gerespecteerd hadden moeten worden. Het is quasi zeker dat de installatie van de Challenger op dit vlak niet in orde was.

Geen aarding.

Volgens Philippe Massart is Sibelga zondag in de late namiddag door de hulpdiensten -de brandweer- opgeroepen. Hun technicus is op die zondag 3 augustus om 18:30u ter plaatse gekomen en heeft vastgesteld dat er geen aarding aanwezig was. Om de installatie veilig te stellen heeft Sibelga vanaf haar dichtst zijnde schakelkast, een aarding naar de installatie van de Challenger gebracht, meer heeft Sibelga toen niet gedaan.

Attractie stilgelegd.

De Challenger werd na het ongeluk door de politie stilgelegd. Maandagmorgen is Sibelga terug ter plaatse gekomen om na te gaan of de foorkramers wel degelijk hun aarding overeenkomstig artikel 70 en 71 van het AREI hadden geplaatst. De eigenaar of exploitant van de installatie is trouwens verplicht die aarding te voorzien.

Meer problemen.

Sibelga had voordien op 17 juli, dus vóór de opening van de foir, ook al vastgesteld dat er bij twee andere attracties die in dienst waren, geen aarding aanwezig was. Sibelga heeft die twee foorkramers aangemaand

om hun aarding te plaatsen, zo niet zou de spanningtoevoer tegen de opening van de foir op 19 juli om 15 uur, onderbroken worden en de meter weggenomen. De foorkramers hebben hun installatie aangepast zodat deze in orde waren

plaatse afgestapt. Er werden vaststellingen gedaan en de installatie vertoonde een aantal gebreken. De installatie mag niet in dienst tot wanneer aan de opmerkingen is voldaan. Na de expertise van woensdag zou de

bekabeling op verschillende plaatsen niet conform is. Ook dat heeft Morsum Magnificat ter plaatse vastgesteld en aan de uitbaters opgemerkt.

NVDR.

De differentieel van 125A -Merlin Gerin?- zou op 800 mA afgesteld zijn geweest en dat is strijdig met artikel 96 van het AREI. Toen wij donderdag namiddag ter plaatse waren werd de kast met daarin de differentieel, vlug dicht gedaan. Wij hebben de indruk dat er na de differentieel, geen automatische beveiliging aanwezig is. Daardoor is de installatie stroomafwaarts niet beveiligd tegen kortsluiting.

Terug in dienst?

Donderdagnamiddag bevestigde het Parket aan deze redactie dat vanaf het moment de installatie in orde is, de attractie weer in dienst mag worden genomen.

NVDR.

Morsum Magnificat heeft de indruk dat dit niet vlug zal zijn, zeker niet op vrijdag 8 augustus, er nog immers veel werk aan die installatie.

Andere exploitant.

We begrepen niet waarom deze attractie met een dergelijke belabberde installatie, van Sibelga een aansluiting heeft gekregen. Met een beetje speurwerk hebben wij ontdekt dat de vergunning voor die standplaats in feite aan een andere foorkramer werd toegekend, deze attractie aan een andere eigenaar toebehoort. De eigenlijk vergunde foorkramer heeft de plaats aan Lamer met de Challenger over gelaten. Vandaar dat Sibelga het keuringsverslag voor de Challenger wellicht niet te zien kreeg. We vragen ons af, of dit een bewuste misleiding was?

Erik Verbeeck ©

De sluiting van dergelijke attractie is volkomen terecht

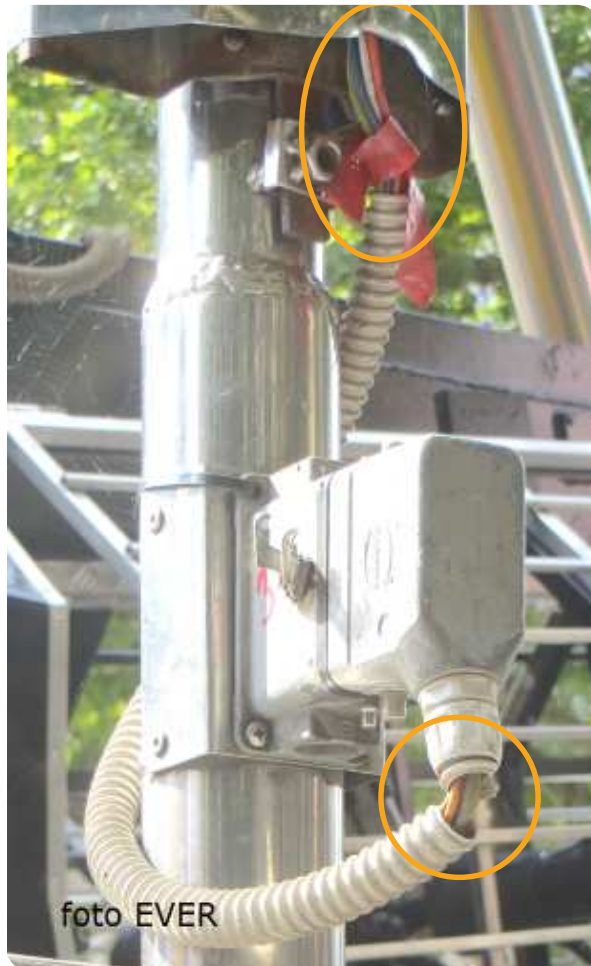


foto EVER

VOBst kabels in soepele buis - systematische overtreding over gand de attractie op artikel 201 en 205 van het AREI. We kunnen ook niet controleren of er voor de VOBst bij het aansluiten ook hulzen werden gebruikt, ook dat is een verplichting - artikel 3 van het MB van 27 juli 1981 -.

voor de toevoer van spanning.

Conclusie.

In de zaak van de Challenger heeft het Parket dinsdag een Expert -Thierry- aangesteld. Woensdag is het Parket, op aanvraag van de Procureur des Konings, samen met die Expert, Aib-Vinçotte en Sibelga ter

conclusie getrokken zijn dat de elektrisering van de jongeman, niet is gebeurd door het ontbreken van de aarding maar, primo; door het ontbreken van equipotentiaal verbindingen -art.72 AREI-, secundo; inzake de differentieel werd evenmin het AREI -art.86- gerespecteerd. Als derde opmerking werd gezegd dat de