

Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO

Datum: 02 september 2014
 Adres : Domstraat 32 3120 Tremelo
 Burgemeester : Paul Dams
 DNB : Inter-Energa Trichterheideweg 8 3500 Hasselt
 Werkmaatschappij : Infracx Trichterheideweg 8 3500 Hasselt
 Parket : Procureur des Konings E.Smoldersplein 5 3000 Leuven
 Staatssecretaris Energie : Catherine Fonck



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art. 13


KB 10.03.1981
AREI art. 5

KB 10.03.1981
AREI art. 34

KB 10.03.1981
AREI art.209

KB 10.03.1981
AREI art.218

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief

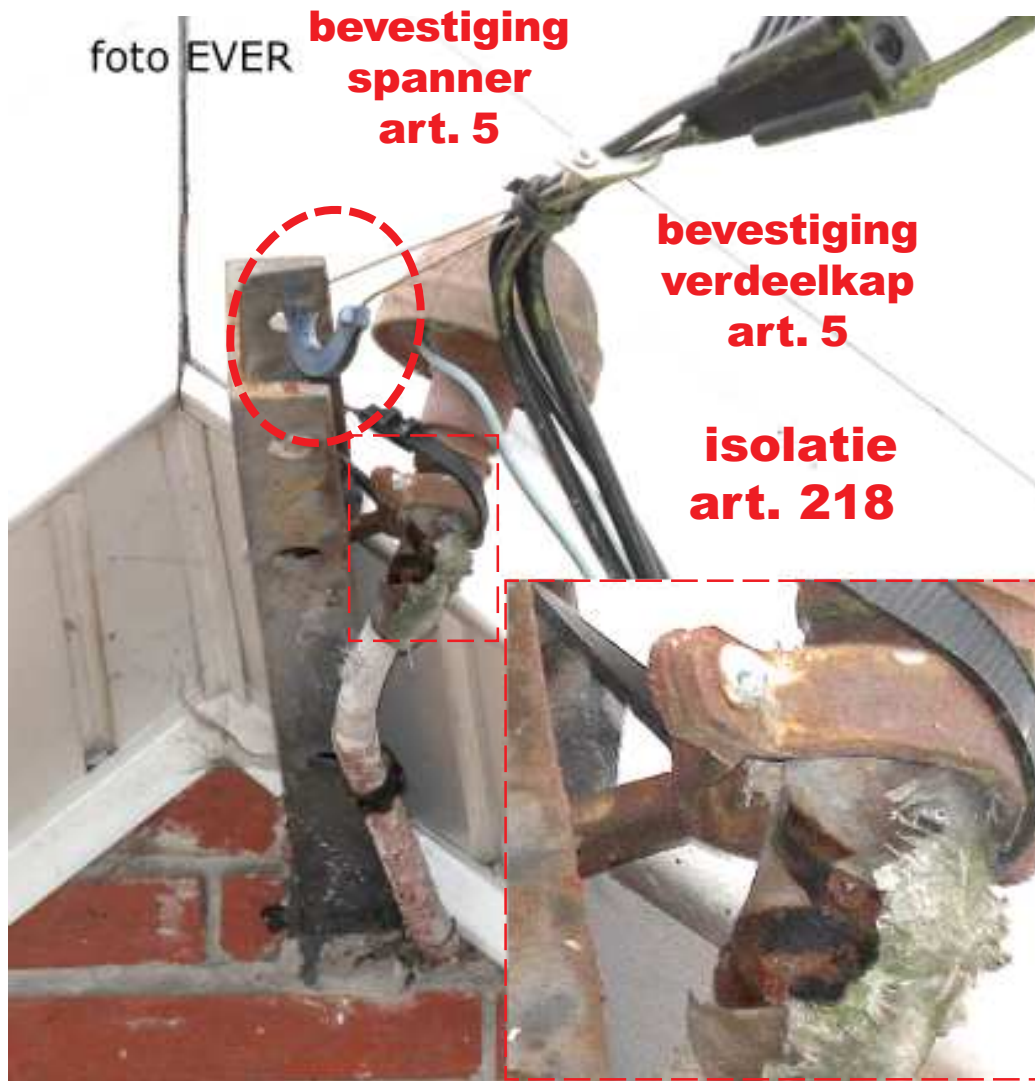

De eigenaars en mede-eigenaars van de openbare elektrische netten hebben uit puur geldgewin minstens tachtig jaar de wet van 10 maart 1925 -Hoofdstuk VI art. 13-, het ARAB -11 feb. 1946- en het KB van 10 maart 1981 met de voeten getreden. In twee elektrocuties als gevolg van dergelijke niet conforme aftakkingen, is Electrabel in het ongelijk gesteld.

Burgemeesters verzoeken burgers om verdachte personen te melden, maar een situatie zoals op de foto is te zien, is zondermeer CRIMINEEL dat is op 7 juli 2014 met de brand te Nukerke bewezen. Een melding aan de Procureur des Konings is meer dan gepast. Iedere burger moet diens elektrische aansluiting bekijken en indien gevaarlijk, eveneens aan de Procureur des Konings melden.

VERBEECK Erik ©
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

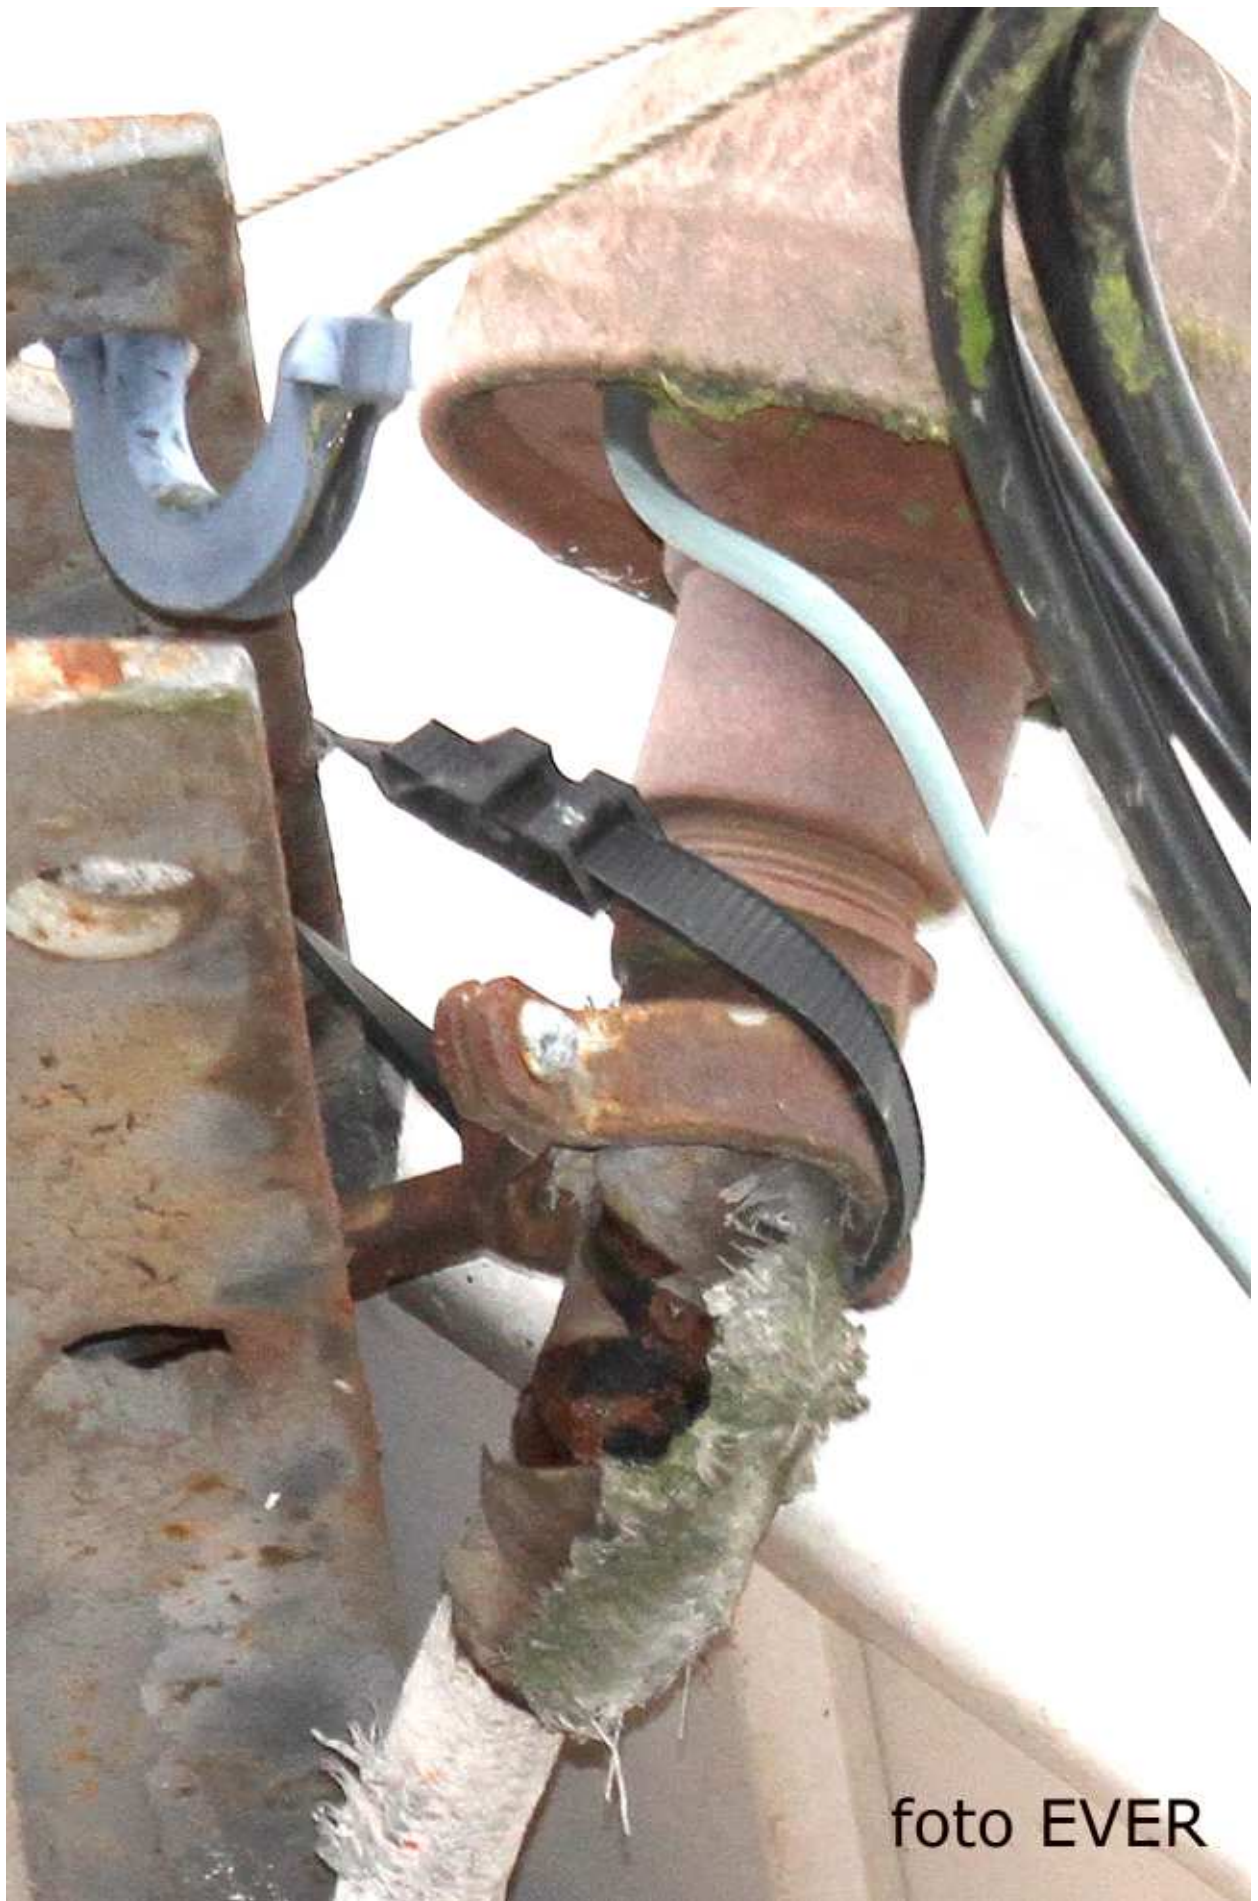


foto EVER