

ivds

Van: "erik verbeeck" <erikjm.verbeeck@telenet.be >
Aan: <burgemeester@beveren.be>; <johan.smet@beveren.be>; <katrien.claus@beveren.be>;
 <boudewijn.vlegels@beveren.be>; <peter-deckers@skynet.be>;
 <ingeborg.de.meulemeester@beveren.be>; <raf.van.roeyen@beveren.be>;
 <filip.kegels@beveren.be>; <jan.noppe@beveren.be>; <dirk.van.esbroeck@beveren.be>
CC: "Civiele" <marc.looze@ibz.fgov.be>
Verzonden: zondag 4 oktober 2015 11:10
Onderwerp: In gebreke stelling - Veiligheid - Gevaar voor personen en goederen.



www.morsum-magnificat.be info@morsum-magnificat.be

Hallo,

Naar aanleiding van de recente test van de sirenes, onder andere deze van de Seveso alarmen, door Binnenlandse Zaken, heb ik aangaande de installaties op het oud gemeentehuis te Kieldrecht, de wenkbrouwen gefronst.

Ik betwist formeel de wettelijke toestand van de antennes van de politie en ook de installatie voor de SEVESO alarmen van IBZ -Civiele veiligheid-


Ik verwijs wat de installatie van de antennes betreft naar de normen inzake de werking van de wind op de bouwconstructies NBN-B 03-002-2 en de Europese Norm NBN EN 1991-1-4. Deze laatste Norm werd op 23 december 2010 in het Staatsblad gepubliceerd.

Ik verwijs expliciet wat de antennemast van de politie betreft -wellicht zijn de antennes buiten dienst-, naar de tuikabels -Bekinox 6x0,8- en de spaninrichtingen gerealiseerd uit weidespanners!!

Dat de boel al jaren overeind staat, doet niet ter zake, ik stel de stabiliteit in vraag en verwijs naar de gevaren voor goederen en personen.

Ik verwijs qua bliksembeveiliging naar het KB van 19 december 1997 -brandveiligheid gebouwen-.

Spaninrichting van antennemast politie Beveren â€™ Waas !!!

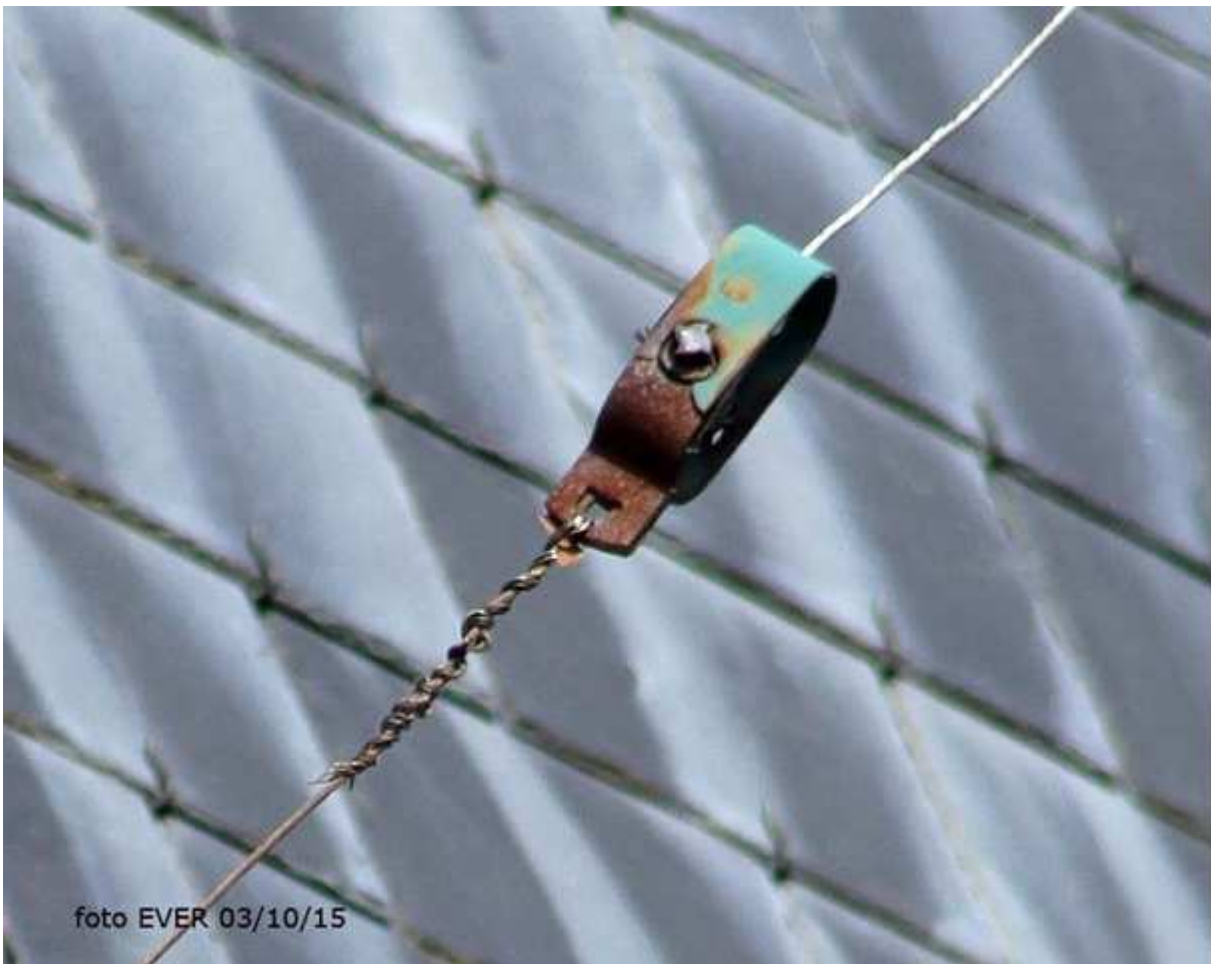

Weidespanners worden gebruikt om koeien -in Kieldrecht en elders- in de weide te houden, maar niet om tuien van antennemasten aan te spannen, dit is een professionele -conceptie-fout !!! De inoxkabel 6x0,8 mm van Bekaert is evenmin geschikt voor dit gebruik, dat is in 1986 reeds door het Hoog Comité van Toezicht na een klacht tegen BEE -Bestuur van Elektriciteit en Elektromechanica- vastgesteld, 7 industriële ingenieurs van MOW - BEE werden toen geblameerd maar in Beveren weet men dat 29 jaar later nog niet.

De installatie van de bliksemafleider -ook al staat er een verticale bliksemafleider vlak naast- van de antennes van de politie voldoet niet aan de wettelijke voorschriften zoals deze in de NBN C18-100 is vervat -Norm heeft kracht van wet omdat deze in de wet van 19/12/1997 is vernoemd-. Zelfs de verticale bliksemafleider voldoet niet aan de NBN C18-100 !!

Seveso.

In het KB van 19 december 1997 is verwezen naar de NBN C18-100 dat is de norm voor bliksembeveiliging -ook de IEC 6235 bestaat-.

Alle metalen delen op daken kunnen door een bliksem worden geraakt, of kunnen door inductie gevaarlijk met zeer hoge spanningen opladen. Bijgevolg moeten alle metalen voorwerpen op daken met de aarde verbonden worden.

De Civiele Veiligheid weet maar al te goed, dat haar installaties tegen bliksem beveiligd dienen te worden, dat heeft IBZ in Oostende -AZ Damiaan- moeten toepassen -zie foto inzet-



Een competente ingenieur van het AZ Damiaan in Oostende heeft IBZ verplicht om een bliksemafleider aan te brengen. Sindsdien is de Civiele Veiligheid?- dat vergeten ...

Veel gevaren.

- Door de onstabiele en duidelijk niet onderhouden antenne van de politie is er gevaar voor personen

en goederen, ook voor deze die zich op het openbaar domein bevinden.

- Aangezien de antekabels -RG213- van de antennes van de politie niet geaard werden met speciaal daartoe voorziene aardingkits, kan de mantel van de RG213 kabel hoge spanningen naar binnen brengen.

De mantel van de RG213 ligt immers via de toestellen waarop deze is aangesloten, op het potentiaal van

de aarding van het elektrische net !!

- Aangezien de Seveso antenne evenmin is beveiligd, is er bij bliksem risico voor brand.

OPMERKINGEN NIET LIMITATIEF!


Secretaris.

De Secretaris van de gemeente draagt t.o.v. het personeel een verpletterende verantwoordelijkheid.

Met de meeste hoogachting

Erik Verbeeck â€œ Hoofdredacteur

Onafhankelijk freelance onderzoeksjournalist van beroep

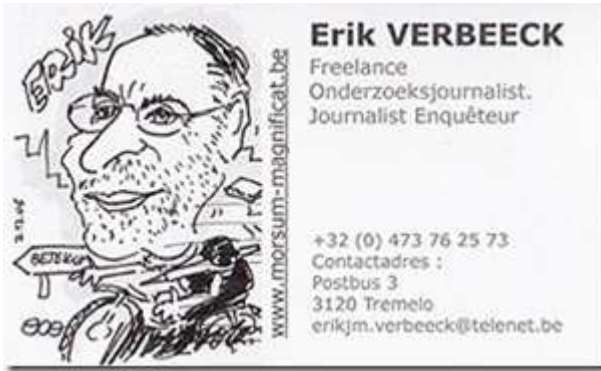

Geen lid van Belgische kontlikjournalisten verenigingen