


Onveiligheid openbare elektrische netten. **AALTER**



Datum: 03 november 2020
Adres: Bosstraat 37, 9880 Aalter - Tijdelijke werfaansluiting
Burgemeester: Pieter De Crem
DNB: IMEWO, Brusselsesteenweg 199, 9020 Melle
Werkmaatschappij: Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9020 Melle
Parket : Procureur des Konings Gent - Afdeling Oost-Vlaanderen

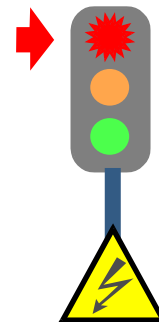

De hier gebruikte aftakkabel BAXB kan voor deze toepassing niet gebruikt worden.

Door die BAXB kabel zowel bovenaan rond de houten balk als onderaan als een "bobijntje" op te rollen getuigt van verregaand onprofessioneel werk van Fluvius, haar werkmaatschappij of een aannemer.

Over de infrastructuur om de overspanning van het openbaar domein te realiseren willen we het dan nog niet hebben, ook dat is in het AREI bepaald.

<https://www.youtube.com/watch?v=bDJ8bZw50Ts>

De eigenaars en mede-eigenaars van de openbare elektrische netten hebben uit puur geldgewin, minstens tachtig jaar de -oude- wet van 10 maart 1925 -Hoofdstuk VI art. 13-, het ARAB en het KB van 10 maart 1981 -AREI- met de voeten getreden. Burgemeesters verzoeken burgers om verdachte personen te melden, een dergelijke situatie zoals op de foto is te zien is, gezien de mogelijke gevolgen, zondermeer crimineel zij brengen personen en goederen in gevaar. Iedere burger moet diens elektrische aansluiting bekijken en indien gevaarlijk, eveneens aan de verzekering melden.



VERBEECK Erik © Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist - Hoofdredacteur
 Stwg op Deinze 178, 9880 Aalter - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert voor ambtenaren in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter.



Weer een bewijs van niet conforme en onveilige openbare elektrische netten.

AALTER
Detail Bosstraat
37

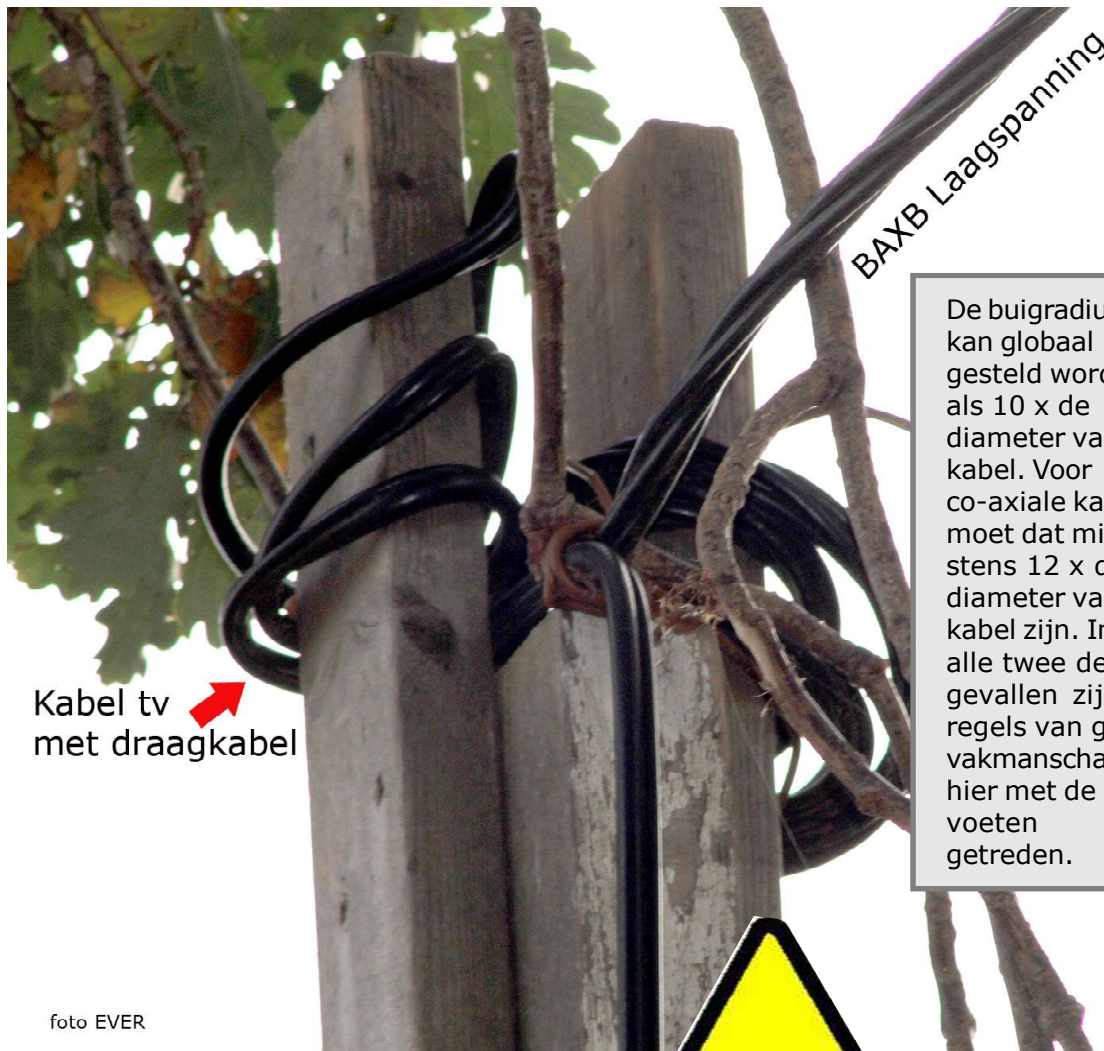

Kabel tv met draagkabel

BAXB Laagspanning

De buigradius kan globaal gesteld worden als 10 x de diameter van de kabel. Voor co-axiale kabel moet dat minstens 12 x de diameter van de kabel zijn. In alle twee de gevallen zijn de regels van goed vakmanschap hier met de voeten getreden.

foto EVER

Deze tijdelijke werfaansluiting aan de Bosstraat 37 te 9880 Aalter is *helaas* weer een mooi staaltje van "kunst en vliegwerk" van de distributienetbeheerder IMEWO en haar werkmatschappij Fluvius of haar aangestelden die geacht zijn toezicht te houden.

De kabel die volgens de technische voorschriften C-106 moet gebruikt worden - een HO7RN-F en door de gebruiker moet geleverd is duur en die uitgave bespaart de gebruiker. Heeft iemand voor dit gebrek de ogen gesloten, of is het incompetentie, of erger, gaat het hier in Aalter om "hand en spandiensten" ?

