

**De Minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschap
Att.: MARC VERWILGHEN
Brederodestraat, 9
1000 BRUSSEL**

Postadres: Postbus 110
3200 Aarschot.
Hoofdredacteur Erik Verbeeck.
info@morsum-magnificat.be
www.morsum-magnificat.be

U/V ref:
O/N ref: 0610617

Betekom : 23 oktober 2006

Geachte heer, mevrouw

Betreft: EANDIS / IVERLEK Aarschotsesteenweg, 58 3012 Leuven
Aftakking woning Mechelsesteenweg, 288 (en deze van de nrs 274 tot 286).

Hierbijgevoegd zenden wij U :

- Document 0610616 met de melding van een gevaarlijke aftakking van EANDIS.

Wij vestigen de Minister zijn aandacht op het feit dat EANDIS / IVERLEK al eerder :

- Op dat adres een defect vaststelde.
- Eén en ander niet volgens de regels van goed vakmanschap herstelde.
- Begin oktober 2006 opnieuw attent werd gemaakt op een gevaarlijke toestand.
- Tussen 3 en 16 oktober 2006 opnieuw ter plaatse is geweest om opnieuw de regels met de voeten te treden.

De afakking betekent een gevaar voor: kortsluiting, brand, elektrocutie. De Minister dient voor de netten van IVERLEK overeenkomstig artikel 271 van het AREI, erkende keuringsorganismen in te schakelen.

Hoogachtend

Redactie Morsum Magnificat .

i.o. J. Van der Sande.

Bijlage: Melding 0610616.



Lid
Unie
Periodieke
pers
UPP



Rapport/Melding n°: MM0610616 Datum/date: 23 oktober 2006 Gemeld/Mentionné: Minister M.Verwilghen
Net/Reseau: EANDIS / IVERLEK
Luchtnet/Reseau aérien: Luchtnet + Abonneeaftakking.
Adres/Adresse: Mechelsesteenweg 288 (van 274 tot 288) 3020 HERENT (Vlaams Brabant)

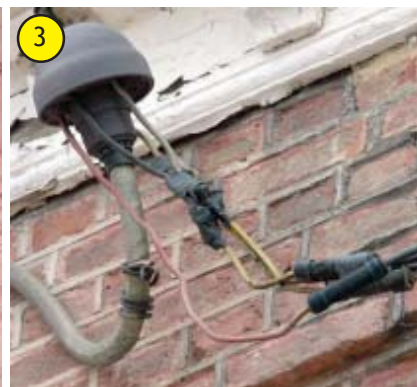
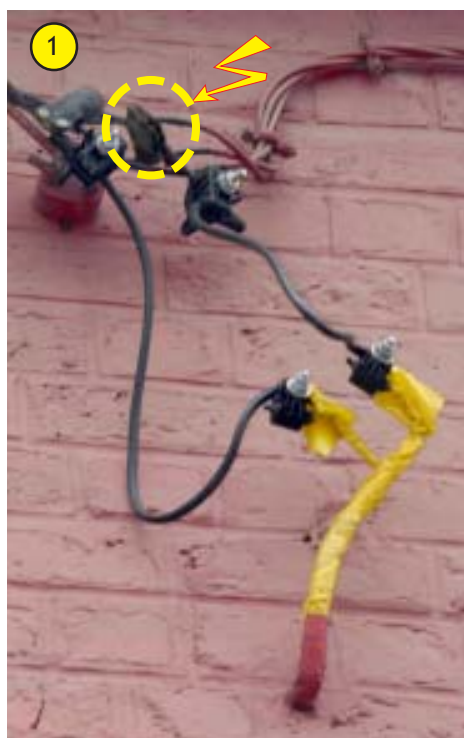


foto 1 en 2 Mechelsesteenweg 288 - foto 3 en 4 Mechelsesteenweg 274 - 284

Observaties en opmerkingen.

- Op 3 oktober 2006 werd Burgemeester WILLY KUIJPERS van HERENT door Morsum Magnificat op de hoogte gebracht van de gevaarlijke toestand van ondermeer de aftakking op Mechelsesteenweg 288.
 - Op 16 oktober 2006 is er door de Gemeente Herent inderdaad melding gemaakt van de opmerking, naar aanleiding daarvan heeft er door EANDIS / IVERLEK een ingreep plaatsgehad die onaanvaardbaar is, deze toont onwil, onkunde of incompetentie aan.
 - De toestand is een gevaar voor personen en goederen en kan kortsluiting, brand en elektrocutie veroorzaken.
- Volgens F.O.D. Energie hadden de Netbeheerders tot 1 juli 2003 de tijd om de gevaarlijkste toestanden te saneren en tot 31 december 2003 om alle gevaarlijke situaties te herstellen.
- Volgens het KB van 24 maart 2003 kan de bevoegde Minister de keuring door erkende organismen inroepen. Wij stellen Minister van Energie - M.VERWILGHEN met deze melding voor zijn verantwoordelijkheid.

Zoals het Geachte Lid opmerkt, voorziet de wetgeving inzake het gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek van elektrische installaties inderdaad in de vrijstelling van genoemde formaliteiten voor het laagspanningsnet voor de openbare elektriciteitsdistributie (artikel 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Deze vrijstelling betekent geenszins dat bedoelde installaties het geheel van voorschriften die op hen betrekking hebben, niet zouden moeten naleven. De exploitanten moeten derhalve de reglementering inzake de veiligheid van elektrische installaties, met name het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, nauwlettend toepassen.

Wat de garanties betreft waarover de overheid terzake beschikt, wordt de controle op de toepassing van de reglementering uitgevoerd door het departement van Economische Zaken, binnen het kader van het hoog toezicht waarmee het belast is.

Di Rupo:
1996 en 1997

ERIK DE RUPPEL

Antwoord :

De luchtlijnen en de ondergrondse leidningen op laagspanning van de openbare elektriciteitsverdelingsnetten zijn uitgesteld, krachtens de artikelen 270 en 271 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van gelijkvormigheidsonderzoek vóór de in gebruikname en van controlebezoek .

Dit sluit geenszins uit dat de verdeler, op basis van artikel 268 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, moet zorgen voor het onderhoud van het voornoemde net en de nodige maatregelen moet nemen om de reglementaire voorschriften steeds te doen naleven.

Loi sur les distributions d'énergie électrique(1) 10 mars 1925 (Moniteur 25 avril 1925) . Chapitre VI art.13 (entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines)
Wet op de Electriciteitsvoorziening (1) 10 maart 1925 - <BS 2524 24 april 1925 > Hoofdstuk VI - art.13 (onderhouden van zowel boven-
grondse als ondergrondse netten).

A.R.E.I. R.G.I.E

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Règlement Général sur les Installations Electriques
Foto's.

Conformiteit net / reseau .

Aftakking abonnee :
art.166-02
art.159 (Sommige geleiders zie foto 1).
art.5 (Bepaalde aftakklemmen)
art.20.

Lijst inbreuken niet limitatief.
Liste de non conformités non limitative.

Erik Verbeeck

© Uitgever en foto's